


ORKA



VMC

DIMENSIONS (MM)

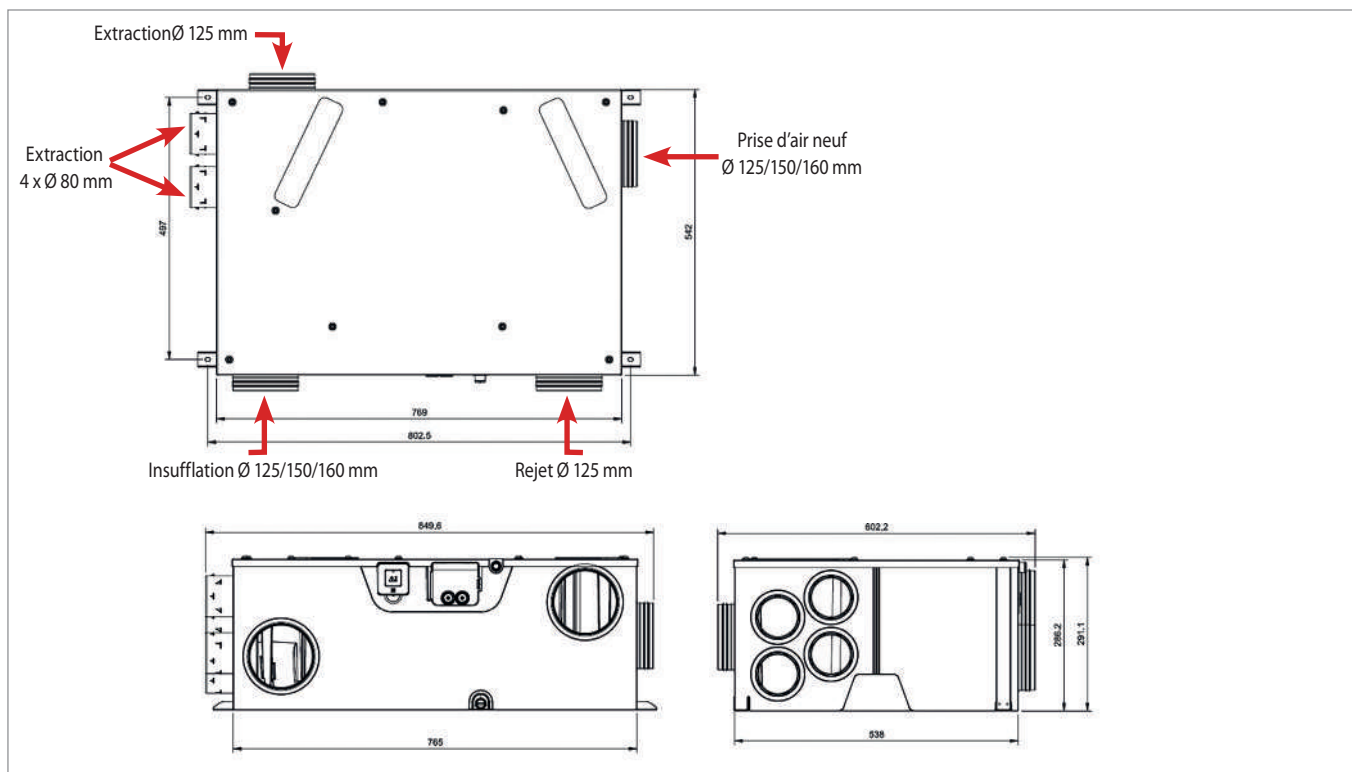

ACCESSOIRES



ACCESSOIRE DE MONTAGE MURAL POUR ORKA BP HR

SPM	Code
SPM ORKA	600 928



FILTRES DE RECHANGE		CLASSIFICATION FILTRATION			
		INSUFFLATION		EXTRACTION	
FILTRE	Code	Norme EN 779	ISO 16890	Norme EN 779	ISO 16890
FILTRE ORKA X2	604 924	G4	Coarse ≥ 60%	G4	Coarse ≥ 60%

Il est recommandé d'entretenir très régulièrement et de changer si nécessaire les filtres pour en conserver les qualités aérauliques et d'hygiène (indication d'encrassement sur la télécommande. Filtre insufflation : protection occupants, Filtre extraction : protection échangeur. Accès direct sur glissières. 100% recyclables.