Bonde d’évacuation Belharra

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

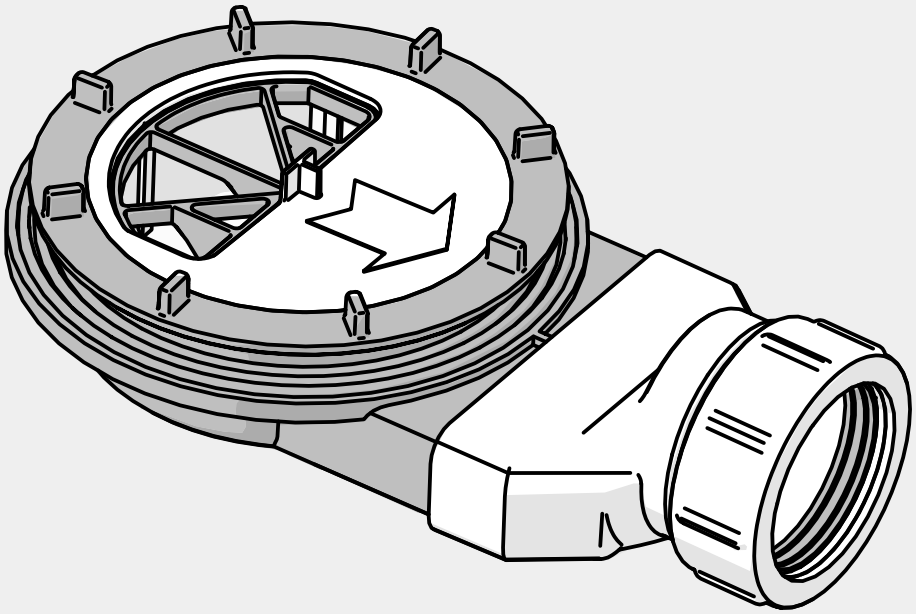

Réf.
17411

Lisez toutes les instructions avant l’installation et laissez ce document à l’utilisateur final pour référence future car il contient des informations importantes sur la garantie

Liste des composants & Installation

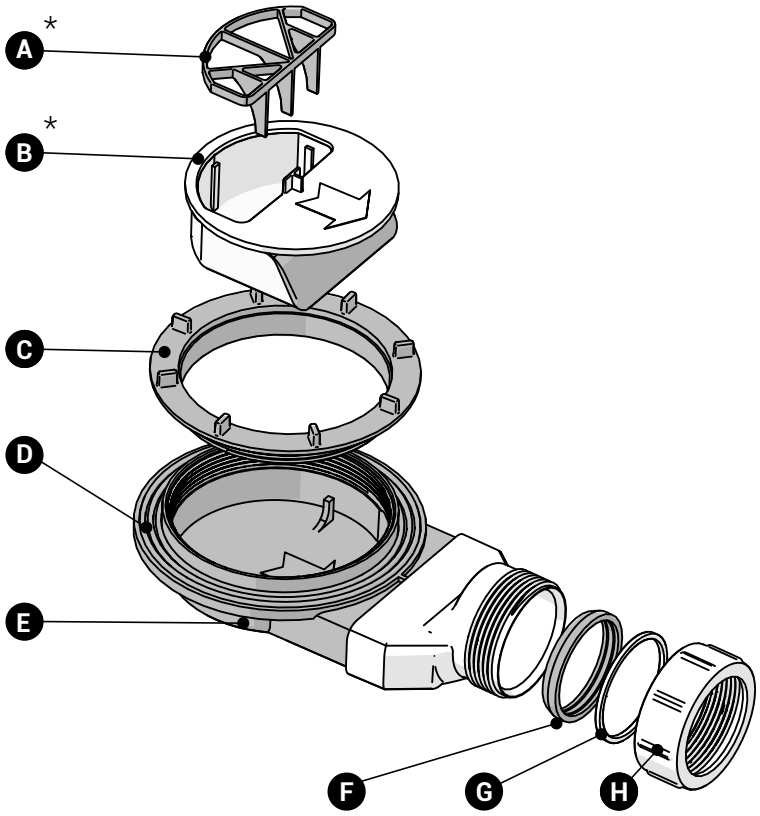

Part	Description	QTY
A	Piège à cheveux *	1
B	Valve d'évacuation *	1
C	Anneau de serrage	1
D	Joint en caoutchouc	1
E	Corps d'évacuation	1
F	Joint	1
G	Rondelle	1
H	Raccord	1

* Le piège à cheveux et la valve (A et B) sont également vendus séparément sous forme de pack, Réf 17413.

Installation

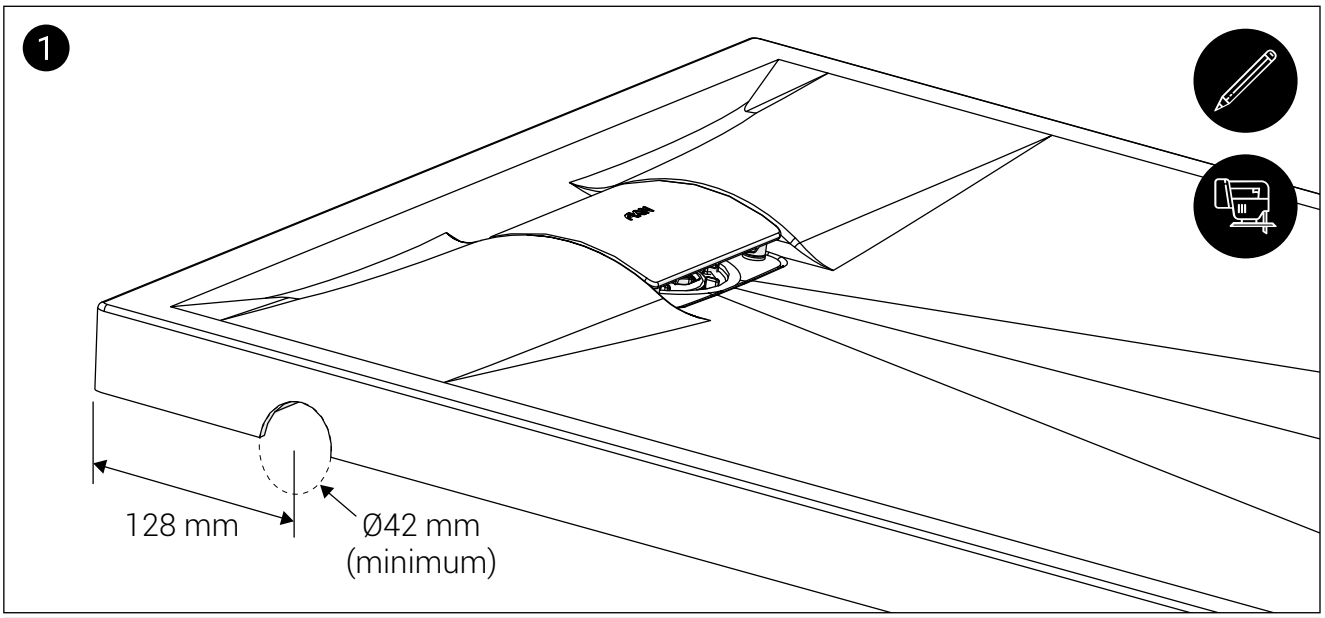

Décidez du côté par lequel le tuyau d'évacuation passera. Une fois cette décision prise, marquez et découpez un trou pour le tuyau à travers le plateau à une distance de 128 mm de son centre à l'extrémité du plateau, comme indiqué ci-dessus.

Installation

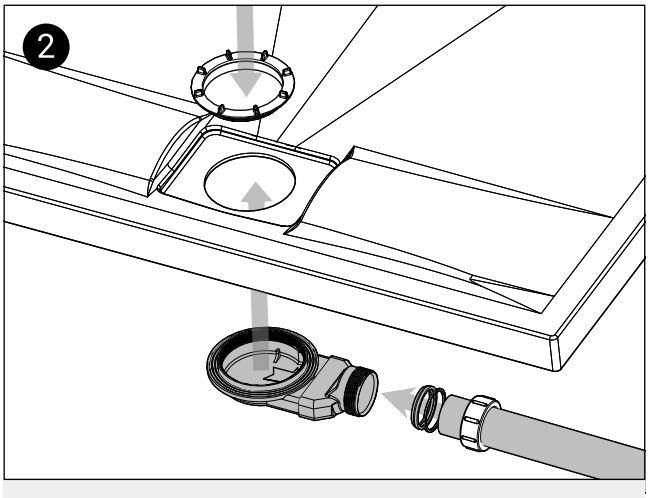

Ajustez à sec pour vous assurer que tous les éléments sont correctement alignés. Les flèches sur le corps du vidage (E) et le siphon (C) indiquent le sens de l'écoulement de l'eau.

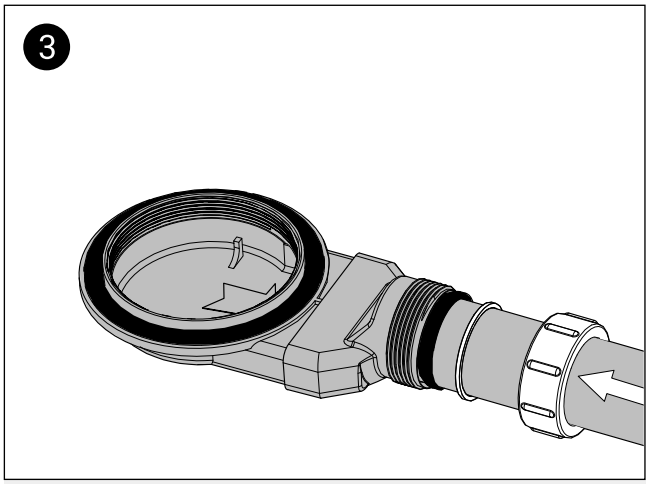

Sans la partie supérieure, procédez à un essai avec de l'eau et assurez-vous de l'étanchéité des raccords d'évacuation.

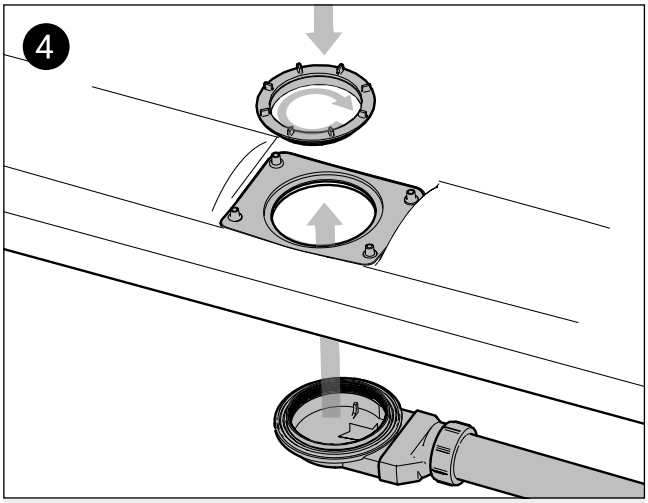

Montez le receveur en vous référant aux instructions 20-004-039 Receveur Belharra, instructions d'installation. Vissez l'anneau de serrage (C) au corps (E), en serrant le support de couvercle au receveur.

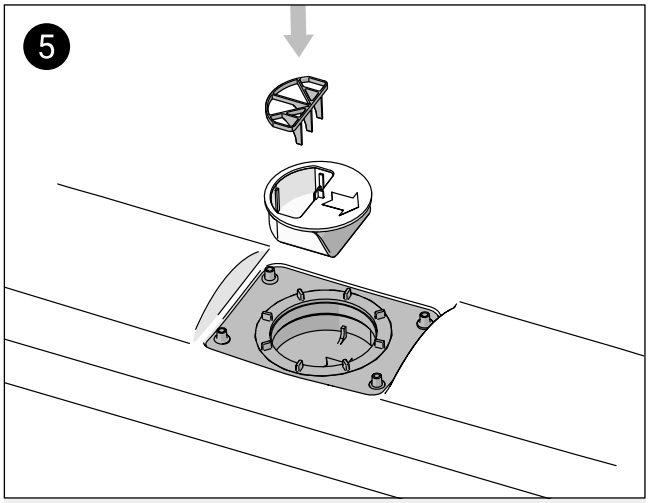

Insérez la valave (B) et le piège à cheveux (A), en veillant à ce que les flèches soient alignées. Couvrez temporairement la zone d'évacuation pour protéger de toute pénétration de débris.

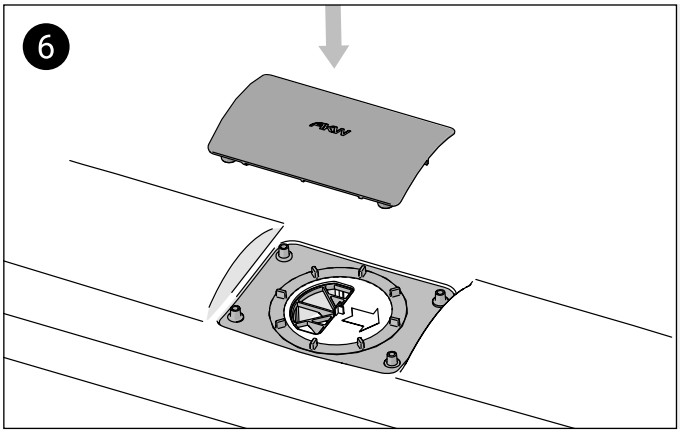

Une fois l'installation terminée, fixez le cache de la bonde.

Contactez-nous

Renseignements généraux
01 74 74 33 85

Fax
0032 68 33 16 58

Site Internet
www.akw-medicare.eu

Courriel et commandes
ism@akw-medicare.com

AKW
29E Rue de la Terre à Brique
7522 Marquain
Belgique

Suivez-nous:

Garantie
La garantie couvre uniquement aux défauts de fabrication ou de matériel, à condition que l'installation unique soit bien faite.
La garantie ne couvre pas:

- Utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Usure normale et elle ne s'applique pas aux finitions de surface.

La période de garantie commence à partir de la date d'installation.
Voir les conditions générales sur notre site internet pour plus d'informations.

Que faire si quelque chose ne va pas?
Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés.
Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

© AKW Medi-Care Limited 2024