




**CMS**



Conduits spiralés acier galvanisé. Acier galvanisé DXS selon EN 10142. Revêtement Z275 selon NF P50-401. Conforme à la norme NF EN 1506 et NF EN 12237. Pour tous réseaux de distribution d'air de l'habitat collectif et locaux tertiaires.

**904284 - CMS 200 LG 3M**

### Schéma dimensions

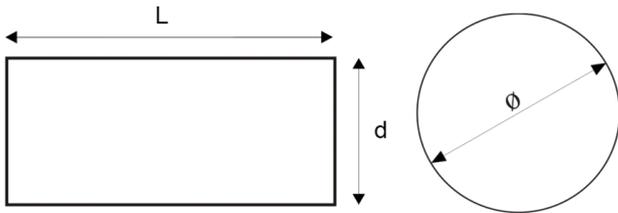

| d   | L    |
|-----|------|
| 200 | 3000 |