




CMS



Conduits spiralés acier galvanisé. Acier galvanisé DXS selon EN 10142. Revêtement Z275 selon NF P50-401. Conforme à la norme NF EN 1506 et NF EN 12237. Pour tous réseaux de distribution d'air de l'habitat collectif et locaux tertiaires.

**904266 - CMS 355 LG 3M**

## Schéma dimensions

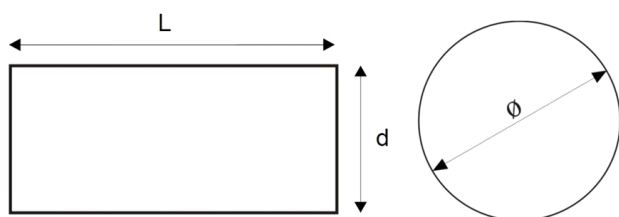

| d   | L    |
|-----|------|
| 355 | 3000 |